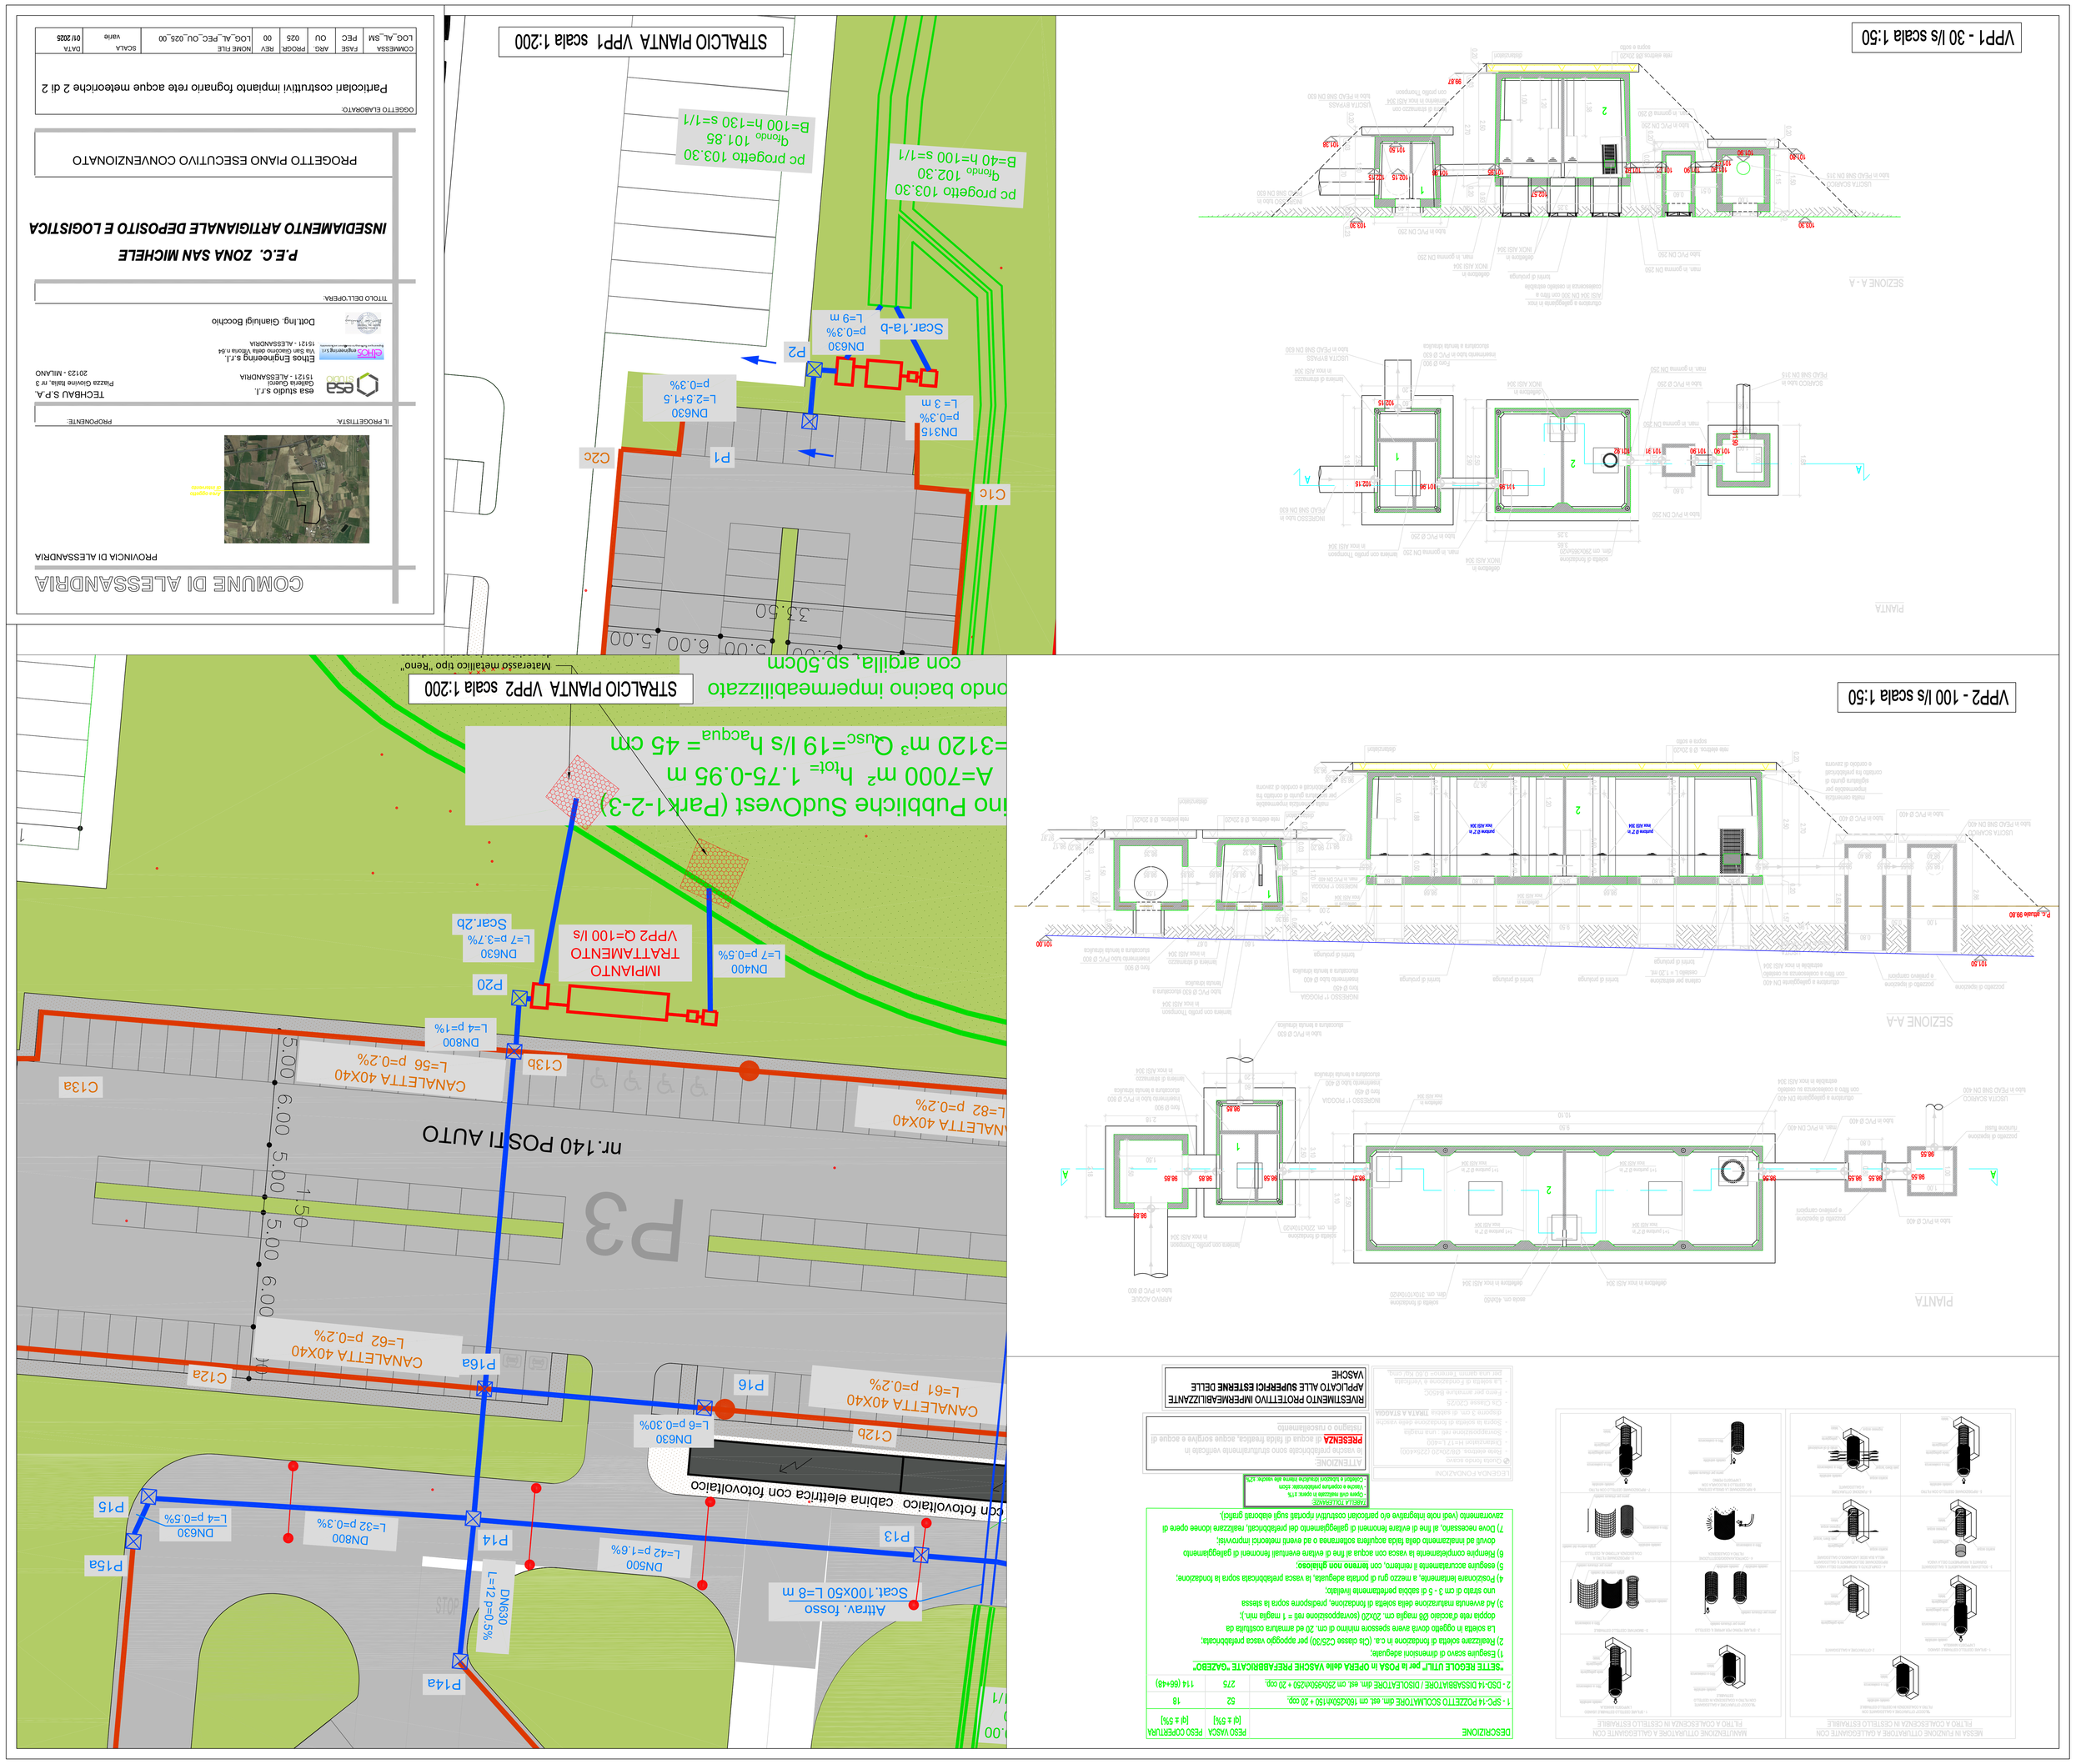
STRALCIO PIANTA VPP1 scala 1:200
pc progetto 103.30
q_{fondo} 101.85
B=100 h=130 s=1/1
pc progetto 103.30
q_{fondo} 102.30
B=40 h=100 s=1/1
P2
DN630
p=0.3%
L=9 m
Scar.1a-b
DN315
p=2.3%
L= 3 m
DN630
L=2.5+1.5
p=0.3%
P1
C1c
C2c
33.50
5.00
6.00
5.00
STRALCIO PIANTA VPP2 scala 1:200
Materassi metallici tipo "Reno"
con argilla, sp.50cm
ondo bacino impermeabilizzato
=3120 m³ Q_{usc}=19 l/s h_{acqua}= 45 cm
A=7000 m² h_{tot}= 1.75-0.95 m
ino Pubblica SudOvest (Parl-1-2-3)
IMPIANTO
TRATTAMENTO
VPP2 Q=100 l/s
Scar.2b
DN630
L=7 p=3.7%
P20
DN400
L=7 p=0.5%
DN800
L=4 p=1%
C13b
C13a
CANALETTA 40X40
L=56 p=0.2%
nr.140 POSTI AUTO
P3
5.00
6.00
1.50
CANALETTA 40X40
L=82 p=0.2%
P16a
C12a
CANALETTA 40X40
L=61 p=0.2%
P16
C12b
DN630
L=6 p=0.30%
con fotovoltaico cabina elettrica con fotovoltaico
P15
P15a
DN630
L=4 p=0.5%
DN800
L=32 p=0.3%
P14
DN500
L=42 p=1.6%
P13
Attrav. fosso
Scat.100x50 L=8 m
DN630
L=12 p=0.5%
P14a
VPP1 - 30 l/s scala 1:50
VPP2 - 100 l/s scala 1:50
PIANTA
SEZIONE A-A
COMUNE DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
IL PROGETTISTA
PROPONENTE
TECHBAU S.P.A.
Piazza Duomo Italia, n°3
20123 - MILANO
esa studio
esa studio s.r.l.
Galleria Guidobono
15121 - ALESSANDRIA
Ethos Engineering s.r.l.
Via San Giacomo della Vittoria n.6A
15121 - ALESSANDRIA
Dott.Ing. Gianluigi Bocchio
TITOLO DELL'OPERA
P.E.C. ZONA SAN MICHELE
INSEDIAMENTO ARTIGIANALE DEPOSITO E LOGISTICA
PROGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
OGGETTO ELABORATO
Patticolari costruttivi impianto fognario rete acque meteoriche 2 di 2
COMMESSA
LOG_AL_SM
FASE
PEC
AMG
OU
PROGR.
025
REV
00
NOME FILE
LOG_AL_PEC_OU_025_00
SCALA
vario
DATA
gu 2025
RISPETTARE LE PENDENZE
"Opere non visitate o ispez. ICS
Tutte le opere predisposte dalla
Ditta e Ingegnere devono già essere eseguite
PRESENZA
ATTENZIONE
RIVESTIMENTO PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE
APPLICATO ALLE SUPERFICI ESTERNE DELLE
VASCHE
DESCRIZIONE
PESO VASCA
[kl + 5%]
PESO COPERCHIO
[kl + 5%]
1 - SPC-14 POZZETTO SOCLIMATORE dim. est. cm 160x250H (150 + 20 cm)
2 - DSD-14 DISSABBIATORE / DISOLEATORE dim. est. cm 250x500x250 + 20 cm
275
114 (60+40)
"SETTE REGOLE D'ILLUMINAZIONE per la PISTA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE "GAZEBO"
1) Seguire sempre le dimensioni indicate
2) Impiegare calotte di rinforzo in c.a. (Rck classe C25/30) per eseguire vasca prefabbricata.
La soletta in oggetto dovrà avere spessore minimo di cm. 20 ed armatura costituita da
doppia rete ø.ossido Ø8 maglia cm. 20x20 (sovrapposizione ml = 1 maglia min.)
un raggio di cm.3 - 5 di calcio preferibilmente bitolloso.
3) Ad avvenuta maturazione della soletta si forzeranno, precedentemente sopra la stessa
4) Predisporre internamente, a mezzo pvc di corretta adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione.
5) eseguire accuratamente e fermamente, con ritmo non ripetitivo.
6) Eseguire successivamente la vasca sopra il tutto di ambo eventuali fessure di disgregamento
dovrà ed successivo data della soletta soletta ostruenza o ed event materiali ripromesse.
7) Dove necessario, al fine di evitare fenomeni di disgregamento del calcestruzzo, realizzare idonee opere di
zavorramento (vedi note tragante ed particolari costruttivi riportati sugli elaborati grafici).